


Schlägel und Eisen 3/4/7 – Summe PAK ohne Naphthalin im Grundwasser - 22. Durchgang 12/2014

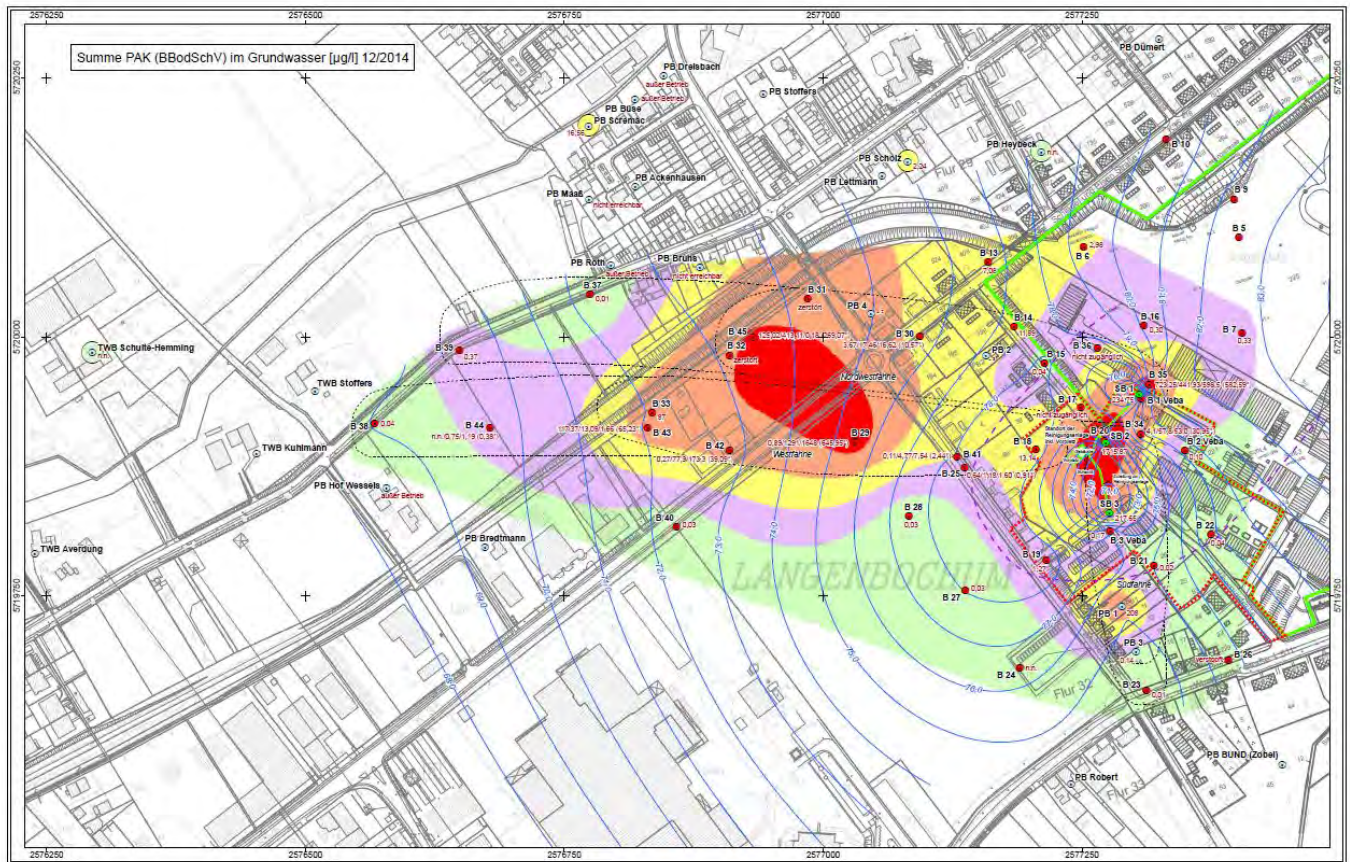

Summe PAK (BBodSchV) im Grundwasser [µg/l] 12/2014

	Abstufung der Gehalte [µg/l]				
Benzol	1,0	> 1,0 - 10	> 10 - 100	> 100 - 1.000	> 1.000
BTEX	15	> 15 - 150	> 150 - 1.500	> 1.500 - 15.000	> 15.000
Naphthalin	1,0	> 1,0 - 10	> 10 - 100	> 100 - 1.000	> 1.000
PAK (BBodSchV)	0,2	> 0,2 - 2	> 2 - 20	> 20 - 200	> 200

Überschreitung der Gefährlichkeitschwellenwerte (LAWA 12/2004)

- Legende:**
- Bohrung mit Grundwassermeßstelle (B)
 - Sanierungsbrunnen (SB)
 - Privatbrunnen (PB)
- * Berechnungsgrundlage bei tiefendifferenzierter Begroßung:
 B 25: Mittelwert aus allen Horizonten (oben/unten)
 B 29, B 30, B 34, B 41 bis B 45: Mittelwert aus oberem/mittlerem Horizont
- *- nicht auffindbar
 - + keine Begroßung, installierte Förderpumpe defekt/nicht ausbaufähig
 - * Brunnen zurückgebaut/beseitigt
- Einzugsbereich der hydraulischen Sanierungsmaßnahme
- Grundwassergleichen 12/2014 [mNN]

